

Linijski interaktivni UPS

PowerMust 636 (650 VA), Line Int., IEC
PowerMust 848 (850 VA), Line Int., IEC
PowerMust 424EG (450 VA), Line Int., Šuko
PowerMust 636EG (650 VA), Line Int., Šuko
PowerMust 848EG (850 VA), Line Int., Šuko
PowerMust 1260(1200 VA), Line Int., IEC/Šuko
PowerMust 1590(1500 VA), Line Int., IEC/Šuko
PowerMust 2212(2200 VA), Line Int., IEC/Šuko



Vodič za brzi početak rada

BO

Informacije o garanciji i servisu

Hvala što ste kupili ovaj Mustek UPS proizvod.

Držite se uputstava u priručniku proizvoda i ako postoji, softverskom instalacijskom priručniku, da najbolje iskoristite proizvod.

Instalacija softvera:

Ako proizvod dolazi sa softverom u ambalaži će biti CD sa softverom.

Držite se uputstava za vrijeme instalacije softvera.

Softver, priručnik i kratak referentni priručnik možete da preuzmete na sljedećoj stranici: www.ups-software-download.com

Garancija:

Kao proizvođač, nudimo najmanje 1 godinu garancije za naš proizvod.

Ipak, tačno trajanje garancije i uslove garancije zatražite od prodavača jer se uslovi i trajanje garancijskog perioda mogu razlikovati među zemljama/regijama.

Rješavanje problema:

Pogledajte poglavlje u priručniku o rješavanju problema (hardver i softver).

Dodatno:

Provjerite našu web stranicu (www.Mustek.eu) redovno radi najnovijih verzija softvera kao i radi učestalo postavljenih pitanja (FAQ).

Ako time ne riješite problem, zatražite savjet od prodavača.

Servis i održavanje:

Ako je potrebno servisiranje i održavanje proizvoda u garancijskom periodu, u vezi tih postupaka uvijek kontaktirajte prodavača. Izvan garancijskog perioda savjetujemo da se javite i prodavaču. U svakom se slučaju pobrinite da servis i održavanje uvijek obavlja kvalifikovani tehničar.

VAŽNE INFORMACIJE O BEZBJEDNOSTI

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA – ovaj priručnik sadrži važna uputstva za modele PowerMust 636/848/424EG/636EG/848EG/1260/1590/2212 koja moraju da se poštuju za vrijeme instalacije i održavanja UPS-a i baterija.

- Ovaj proizvod specijalno je dizajniran za kompjutere i ne preporučuje se upotreba u

medicinskoj opremi, sistemima za održavanje života i drugoj specifičnoj opremi.

- Ne ukopčavajte kućanske aparate kao što su fenovi za kosu, mikrovalne pećnice ili usisavači prašine za UPS.
- Ne spajajte produžni kabel ili zaštitu od prenapona za UPS.
- Ne ukopčavajte UPS u vlastiti izlaz.
- Spajanje na drugi tip utičnice koji nije dovoljni, trožilni tip može da dovede do opasnosti od električnog udara kao i do kršenja lokalnih propisa o elektroinstalacijama.
- Ako želite smanjiti rizik od pregrijavanja UPS-a, ne prekrivajte njegove ventilacijske otvore.
- Ovaj uređaj predviđen je za montažu u kontrolisanoj okolini (regulacija temperature, unutrašnji prostor nema provodljivih kontaminata). Pazite da UPS ne instalirate na mjestima gdje postoji stajaća ili tekuća voda ili prevelika vlaga i nemojte ga upotrebljavati ni u jednom od sljedećih okolina:
 - Svako područje sa zapaljivim gasom, korozivnim supstancama i jakim prašinom.
 - Sva područja s ekstremno visokim ili niskim temperaturama (iznad 40 °C ili ispod 0 °C) i vlagom iznad 90%.
 - Sva područja izložena direktnom sunčevom svjetlu i grijaćim aparatima.
 - Sva područja s jakim vibracijama.
 - Otvoren prostor.
- Utičnica za pomoćne uređaje mora biti blizu opreme i lako pristupačna. U hitnim situacijama pritisnite dugme za isključivanje i odspojite kabel za napajanje od izmjenične mreže kako biste propisno deaktivirali UPS.
- Interni kratki spojevi UPS-a dovesti će do opasnosti od strujnog udara ili požara; zato ne dozvolite prodor tečnosti i stranih predmeta u unutrašnjost UPS-a. Nikakve posude s vodom (kao što je čaša s vodom) i druge posude u kojima se nalazi tečnost ne smiju se stavljati na gornji dio UPS-a kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Ne opterećujte UPS preko njegove nominalne snage.
- Iskopčajte UPS prije čišćenja i ne upotrebljavajte tečnosti i deterdžent u spreju.
- Opasnost od strujnog udara, ne rastavljajte uređaj. Unutra nema dijelova koji se mogu servisirati. Servisiranje povjerite kvalifikovanom osoblju servisa.
- Ako UPS treba uskladištiti na duže vrijeme, preporučujemo da puniti baterije (spojite mrežno napajanje na UPS, uključite ga) jednom mjesečno u trajanju od 24 časa kako ne bi došli do kompletnog pražnjenja baterije.
- Ako iz uređaja izlazi dim, brzo isključite električno napajanje i obratite se distributeru.
- UPS sadrži jednu/dvije baterije velikog kapaciteta. Poklopac ne smije da se otvara, u suprotnom može da dođe do opasnosti kao što je strujni udar. Ako je potreban generalni popravak ili zamjena baterije, obratite se distributeru.
- Servisiranje baterija mora da obavi i kontrolni osoblje koje raspolaže dobrim poznavanjem baterija i uz potrebne mjere predostrožnosti. Neovlašteno osoblje udaljite od baterija.
- Baterija može predstavljati rizik od električnog udara i veoma velikih struja kratkog spoja. Za vrijeme rada na baterijama, pridržavajte se sljedećih mjera predostrožnosti:
 - Skinite satove, prstenje ili druge metalne predmete i nakit.
 - Upotrebljavajte alat s izolovanim drškama i nosite gumene rukavice i čizme.
 - Ne stavljajte alat ili metalne predmete na gornji dio baterije.
 - Odspojite izvor punjenja prije spajanja ili odspajanja priključaka baterije.
- Baterije mijenjajte istim tipom i istim brojem hermetičkih olovnih baterija s kiselinom.

- Nikada ne izazivajte kratak spoj baterije. Za vrijeme rada s baterijama skinite satove, prstene i druge metalne predmete i upotrebljavajte samo izolovan alat.
- Baterije smije mijenjati isključivo kvalifikovano osoblje (opasnost od udara). Korisnicima se zabranjuje samostalna zamjena baterije. Ako treba, javite se prodavaču.
- Maksimalna temperatura okoline je 40°C.
- Bateriju ili baterije ne bacajte u vatru. Baterija može da eksplodira.
- Ne otvarajte i oštećujte bateriju ili baterije. Oslobođeni elektrolit štetan je za kožu i oči. Može biti toksičan.
- Ikona Φ na naljepnici s podacima označava fazni simbol.
- Ovo je tip opreme za ukopčavanje A gdje je bateriju već ugradio proizvođač i može da je ugradi operater i koristi nestručnjak.
- Za vrijeme instalacije opreme suma dozemnih struja UPS-a i spojenih tereta ne smije biti veća od 3,5mA.
- Pažnja, opasnost od strujnog udara Nakon odspajanja ove jedinice od mreže, opasan napon i dalje će biti prisutan preko baterijskog napajanja. Baterijsko napajanja zato mora da se odspoji u pozitivnom i negativnom polu baterije kada se obavljaju radovi na održavanju ili servisiranju unutar UPS-a.
- Ako u blizini izbije požar, upotrebljavajte suhe aparate za gašenje požara. Upotreba aparata s tečnošću može povećati opasnost od strujnog udara.

Ovaj proizvod usklađen je s propisima o bezbjednosti i okolišu u EU.

Kada dođe vrijeme za odlaganje proizvoda u otpad, reciklirajte sve komponente koje možete. Baterije i akumulatorske baterije ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom! Reciklirajte ih na lokalnom mjestu za recikliranje. Zajedno možemo da zaštitimo životnu sredinu.



1. Uvod

PowerMust LED serija je inteligentni, kompaktni, interaktivni linijski UPS (Uninterruptable Power Supply - besprekidni izvor napajanja) koji je predviđen za zaštitu kompjutera ili osjetljive elektroničke opreme od svih formi smetnji u napajanju, uključujući kompletan prekid napajanja. Opremljen je sa mnogim funkcijama koje omogućavaju duži i pouzdaniji rad sve povezane opreme.

2. Opis funkcija






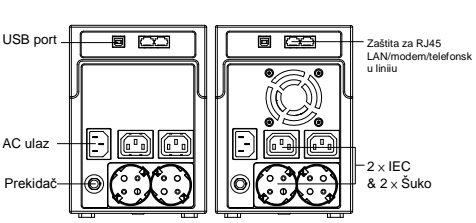
- Jednostavno se koristi i instalira uz pomoć mikroprocesorske kontrole kako bi se povećala pouzdanost i efikasnost
- Opremljen je ugrađenom čoperskom AVR funkcijom
- Funkcija DC hladnog pokretanja
- Automatski restart po povratku mreže .
- Raspolože AC zaštitom od preopterećenja
- Zaštita za RJ11/RJ45 (ulaz/izlaz) LAN/modem/telefonsku liniju

3. Sadržaj paketa

Morate dobiti sljedeće stavke unutar paketa:

636/848 IEC	424/636/848 EG Šuko	1060/1590/2212 IEC & Šuko
<ul style="list-style-type: none"> - UPS jedinica x 1 - Priručnik za start x 1 - Komunikacijski kabel x 1 - CD sa softverom - IEC izlazni kabel x2 	<ul style="list-style-type: none"> - UPS jedinica x 1 - Priručnik za start x 1 	<ul style="list-style-type: none"> - UPS jedinica x 1 - Priručnik za start x 1 - Komunikacijski kabel x 1 - CD sa softverom - IEC izlazni kabel x2 - Kabel za ulaz AC napajanja x1

4. Pregled proizvoda

	Prednji panel	Stražnji panel
636/848	<p>LED indikatori AC režim: zeleno svjetlo Baterijski režim: treptuće zeleno</p>  <p>Uključivanje/isključivanje USB port</p>	 <p>Zaštita za RJ11LAN/modem/telefonsku liniju</p> <p>4x IEC izlaza</p> <p>AC ulaz</p>
424/636/848 EG	<p>LED indikatori AC režim: zeleno svjetlo Baterijski režim: treptuće zeleno</p>  <p>Uključivanje/isključivanje</p>	 <p>2 x Šuko</p> <p>AC ulaz</p>
1260/1590/2212	<p>Uključivanje/isključivanje</p>  <p>Baterijski režim: treptuće žuto</p> <p>Režim kvara: crveno svjetlo</p> <p>Normalno: zeleno svjetlo</p> <p>AC režim: zeleno svjetlo</p>	 <p>USB port</p> <p>AC ulaz</p> <p>Prekidač</p> <p>Zaštita za RJ45 LAN/modem/telefonsku liniju</p> <p>2 x IEC & 2 x Šuko</p>

5. Instalacija i početno pokretanje

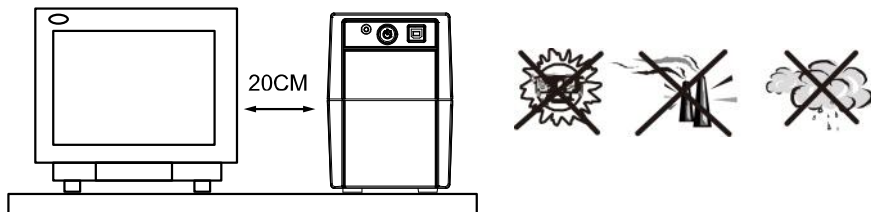


Prije instalacije, molimo da pregledate jedinicu. Uvjerite se da ništa nije oštećeno.

I: Uslovi za postavljanje i skladištenje

Instalirajte UPS u zaštićenom području koje je bez pretjerane prašine i ima odgovarajući protok zraka oko uređaja, te da nema prašine, korozivnih isparenja i provodnih

zagađivača. Postavite UPS barem 20 cm od drugih jedinica da izbjegnute smetnje. NEMOJTE koristiti UPS ako temperatura prelazi 0-40° C i ako je vlaga veća od 0-90 % RV.



II: Spojite mrežno napajanje i punjenje

Ukopčajte kabel za ulazno AC napajanje na 2-polnu, 3-žičnu uzemljenu zidnu utičnicu. Za najbolje rezultate, predlažemo punjenje baterije najmanje 6 sati bez opterećenja (bez električnih uređaja, kao što su kompjuteri, monitori itd.) prije prve upotrebe. Uređaj puni baterije kada je povezan s električnom mrežom.

III: Spojite trošila

Priključite trošila u izlazne utičnice na stražnjoj ploči UPS-a. Jednostavno uključite prekidač napajanja UPS jedinice i uređaji priključeni na UPS će biti zaštićeni UPS uređajem.



Ne spajajte produžni kabel ili zaštitu od prenapona za UPS.

IV: Spojite LAN kabel, modem ili telefonsku liniju radi zaštite od prenaponskih valova

Na primjer, povežite jedam modem ili telefonsku liniju na utičnicu "IN" koja je zaštićena od prenaponskih valova, na stražnjoj ploči UPS uređaja. Povežite utičnicu "OUT" na kompjuteru s kabelom druge telefonske linije.

V: Spojite USB kabel

Za praćenje stanja UPS-a, kao što je gašenje i pokretanje UPS-a bez pomoći korisnika pomoću ugrađenog softvera, povežite UPS i kompjuter sa isporučnim USB kabelom.



NIKADA ne spajajte **laserski pisač** ili **skener** na UPS jedinicu, **jer struja zbog pokretanja motora uređaja** može da izazove oštećenje jedinice.



VI: Uključivanje/Isključivanje jedinice

Uključite UPS jedinicu pritiskom na prekidač napajanja. Isključite UPS jedinicu ponovnim pritiskom na prekidač napajanja.

6. Audio indikator

Zvučni alarm	Situacija
Oglašava se svakih 10 sekundi	Baterijski režim
Oglašava se svaku 1 sekundu	Prazna baterija
Oglašava se svakih 0,5 sekundi	Preopterećenje
Kontinuirano oglašavanje	Kvar


7. Instalacija softvera na kompjuteru

Povezan preko USB-a na PC ili laptop, softver omogućuje komunikaciju između UPS-a i kompjutera. Softver UPS-a prati stanje UPS-a, gasi sistem prije pražnjenja baterije UPS-a i može daljinski pratiti UPS putem mreže (omogućavajući korisnicima efikasnije upravljanje sistemom). Nakon kvara izmjenične mreže ili ako je baterija UPS-a prazna, UPS poduzima sve potrebne radnje bez intervencije sistemskog administratora. Pored automatskog spremanja datoteka i funkcija za isključivanje sistema, on također može slati poruke upozorenja putem dojavljivača, e-maila itd.

- Koristite isporučeni CD i držite se uputstava na ekranu u vezi instalacije softvera WinPower.
- Unesite sljedeći **serijski broj** radi instalacije softvera: **511C1-01220-0100-478DF2A**
- Nakon uspješne instalacije softvera, uspostavlja se komunikacija s UPS-om i pojavljuje se zelena ikona u paleti sistema.




- Dvapot kliknite ikonu radi upotrebe softvera za praćenje (kako je gore navedeno).
- Moći ćete planirati isključivanje/pokretanje UPS-a i praćenje stanja UPS-a preko PC-a.
- Detaljna uputstva potražite u e-priručniku u softveru.

 Povremeno pogledajte <http://www.ups-software-download.com/index.htm> kako biste nabavili najnoviju verziju softvera za praćenje.

8. Rješavanje problema

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
Nema LED prikaza na prednjoj ploči.	1. Baterija je slaba.	1. Punite bateriju najviše 8 sati.
	2. Baterija je neispravna.	2. Zamijenite je baterijom istog tipa.
	3. Prekidač napajanja nije pritisnut.	3. Opet pritisnite prekidač za napajanje.
Zvučni signal alarma trajno se oglašava kada je AC napajanje normalno.	Preopterećenje UPS-a.	Provjerite da opterećenje odgovara tehničkim mogućnostima UPS-a.
Prilikom kvara mreže, vrijeme autonomije se skraćuje.	1. Preopterećenje UPS-a.	1. Odspojite neka nevažna trošila.
	2. Napon baterije je suviše nizak.	2. Punite bateriju 8 ili više sati.
	3. Kvar baterije zbog visoke temperature okoline ili nepravilnog rada na baterije.	3. Zamijenite je baterijom istog tipa.
Mreža je normalna ali LED trepće.	Kabel napajanja je labav.	Ponovno propisno spojite kabel napajanja.

- U bilo kojoj nepravilnoj situaciji koja nije gore navedena, prestanite s upotrebom uređaja i obratite se svom prodavača za savjet.
- Prilikom zamjene baterije koristite baterije s potpuno jednakim podacima.
- Baterije smije mijenjati isključivo kvalifikovano osoblje (opasnost od udara).

 Korisnicima se zabranjuje samostalna zamjena baterije. Ako treba, javite se prodavaču.

9. Tehnički podaci

Model	Serija kompleta					
	424	636	848	1260	1590	2212
KAPACITET	450 VA / 240 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1200 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2200 VA / 1200 W
ULAZ						
Napon	220 VAC					
Opseg napona	162~268 VAC					
IZLAZ						
Napon	220 VAC					
Regulacija napona	+/-10% (baterijski režim)					
Opseg frekvencije	50/60 Hz					
Regulacija frekvencije	±1 Hz (baterijski režim)					
Vrijeme prijenosa	Tipično 4-8 ms					
Valni oblik	Modifikovani sinusni val					
ZAŠTITA						
Kompletna zaštita	Zaštita od pražnjenja, prejakog punjenja i preopterećenja					
OKOLIŠ						
Vlaga	0-90 % RV @ 0° do 40° C (bez kondenzacije)					
Nivo buke	manje od 40 dB					
Softver						
Softver za praćenje	WinPower (uključen)					
BATERIJA						
Tip i broj	12 V / 4,5 Ah x1	12 V / 7 Ah x1	12 V / 9 Ah x1	12 V / 7 Ah x2	12 V / 9 Ah x2	12 V / 9 Ah x2
Vrijeme punjenja	6 sati za vraćanje 90% kapaciteta					
Zaštita	Zaštita od preopterećenja, pražnjenja prejakog punjenja					
Vrijeme autonomije (kod 100 W)	8 min	16 min	20 min	30 min	50 min	50 min
FIZIČKI						
LED indikator	Zeleni LED (AC režim, autonomni režim)			Normalni, baterijski režim, AC režim, kvarni režim		
Izlazni priključak konektor	2-4x izlaza, RJ11 zaštita od prenaponskih valova, USB port (EG serija: bez USB porta i RJ11)			4-6x izlaza, USB port, RJ45 zaštita od prenaponskih valova		
Dimenzije (DxŠxV)	279 mm x 100 mm x 143 mm			365mm x 139mm x 195 mm		
TEŽINA						
Neto težina	3,5 kg	4,4 kg	5,0 kg	8,6 kg	10,2 kg	10,2 kg